

深圳市虹彩检测技术有限公司

检 测 报 告

样品类型: 医疗废水

委托单位: 深圳市肿瘤医院

受检单位: 深圳市肿瘤医院

单位地址: 深圳市龙岗区宝荷大道 113 号

检测日期: 2020/4/7-2020/4/14

报告日期: 2020/4/14

深圳市虹彩检测技术有限公司



第 1 页 共 4 页

报告编号: WTH19H11079052K005-1

编写: 石玲子

复核: 陈仕峰

签发: 李南芬

签发日期: 2020.4.14

说明:

- 1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,对检测数据负检测技术责任,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、本报告只适用于检测目的范围。
- 3、本报告依据国家相关标准和客户要求进行检测,仅对本次采样/送检样品的检测结果负责。本次采样的检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值,本次送检样品的检测结果仅代表我司接到样品的项目测值,报告中所附限值标准均由客户提供,仅供参考。
- 4、本报告涂改、增删无效,无审核、审定(签发)人签字无效,报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效,无计量认证 **CMA** 章无效。
- 5、未经本公司书面批准,不得部分复制本检测报告。
- 6、对本报告若有疑问,请向质量部查询,来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议,应于收到本报告之日起五日内向本公司质量部提出复测申请,逾期不予受理。对于性能不稳定、不易留样的样品,恕不受理。
- 7、除客户特别声明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 8、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

本机构通讯资料:

联系地址: 广东省深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路 30-9 号 1 层、2 层、3 层(天基工业园 B 栋厂房)
邮政编码: 518116
联系电话: 0755-84616666
传 真: 0755-89594380
网 址: <http://www.hct-test.com> 电子邮件: hongcai@hct-test.com

第 2 页 共 4 页

报告编号: WTH19H11079052K005-1

检测结果

一、样品名称: 工业废水

1、采样

序号	采样日期	样品编号	采样点	样品状态	采样人员
1	2020 年 4 月 7 日	FS200407079052K005-01	医疗废水处理后排出口	淡黄色、无味、无浮油、微浊	白 浩 徐 征
		FS200407079052K005-02			

2、检测结果

检测项目	结果	单位	《中华人民共和国国家标准 医疗机构水污染物排放标准》 (GB 18466-2005) 表 2
			预处理标准
pH 值	6.87	无量纲	6~9
悬浮物	27	mg/L	60
化学需氧量	48	mg/L	250
粪大肠菌群	0	MPN/L	5000
总余氯	5.3	mg/L	—

备注: “—”表示无规定。

报告编号: WTH19H11079052K005-1

报告说明

检测项目	检测方法	方法标准号	检测仪器名称及型号	方法检出限	检测人员
pH 值	便携式 pH 计法 (B)	《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局 2002 年 3.1.6 (2)	便携式 PH 计 PHB-4	—	白 浩
悬浮物	称量法	GB 11901-1989	十万分之一电子分析天平 CPA225D	4 mg/L	陈小英
化学需氧量	重铬酸盐法	HJ 828-2017	电子滴定器 50mL	4 mg/L	农 婷
粪大肠菌群	发酵法	GB 18466-2005 附录 A	电热恒温培养箱 DH-420A	—	谢宝发
总余氯	N,N-二乙基-1,4 苯二胺现场测定法	HJ 586-2010 附录 A	余氯总氯检测仪 PCII	0.04 mg/L	白 浩

备注: “—”表示无规定。

报告结束



深圳市虹彩检测技术有限公司

检测 报 告

样品类型: 废气

委托单位: 深圳市肿瘤医院

受检单位: 深圳市肿瘤医院

单位地址: 深圳市龙岗区宝荷大道 113 号

检测日期: 2020/4/7-2020/4/14

报告日期: 2020/4/14

深圳市虹彩检测技术有限公司



第 1 页 共 4 页

报告编号: WTH19H11079052K005-2

编写: 石玲子

复核: 陈仕耀

签发: 陈仕耀

签发日期: 2020.4.14

说明:

- 1、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,对检测数据负检测技术责任,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、本报告只适用于检测目的范围。
- 3、本报告依据国家相关标准和客户要求进行检测,仅对本次采样/送检样品的检测结果负责。本次采样的检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下项目测值,本次送检样品的检测结果仅代表我司接到样品的项目测值,报告中所附限值标准均由客户提供,仅供参考。
- 4、本报告涂改、增删无效,无审核、审定(签发)人签字无效,报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效,无计量认证 **MA** 章无效。
- 5、未经本公司书面批准,不得部分复制本检测报告。
- 6、对本报告若有疑问,请向质量部查询,来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议,应于收到本报告之日起五日内向本公司质量部提出复测申请,逾期不予受理。对于性能不稳定、不易留样的样品,恕不受理。
- 7、除客户特别声明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 8、本报告未经同意不得作为商业广告使用。

本机构通讯资料:

联系地址: 广东省深圳市龙岗区龙岗街道新生社区莱茵路 30-9 号 1 层、2 层、3 层(天基工业园 B 栋厂房)

邮政编码: 518116

联系电话: 0755-84616666

传真: 0755-89594380

网址: <http://www.hct-test.com> 电子邮件: hongcai@hct-test.com

报告编号: WTH19H11079052K005-2

检测结果

一、样品名称: 废气(无组织)

1、采样

序号	采样日期	样品编号	采样点	采样人员
1	2020 年 4 月 7 日	FQ200407079052K005-01~14	废水站无组织废气检测点 1#	白 浩 徐 征

2、检测结果

序号	采样点	检测项目	结果	《中华人民共和国国家标准 医疗机构水污染物排放标准》 (GB 18466-2005) 表 3
			排放浓度(mg/m ³)	排放浓度(mg/m ³)
1	废水站无组织废气检测点 1#	硫化氢	ND	0.03
		氨	0.514	1.0
		甲烷 (%)	2.7×10 ⁻⁴	1


序号	采样点	检测项目	结果	《中华人民共和国国家标准 医疗机构水污染物排放标准》 (GB 18466-2005) 表 3
1	废水站无组织废气检测点 1#	臭气浓度 (无量纲)	<10	10

备注: “ND”表示检测结果低于方法检出限。

以上检测结果取其多次采样的最大值。

报告编号: WTH19H11079052K005-2

3、采样点示意图

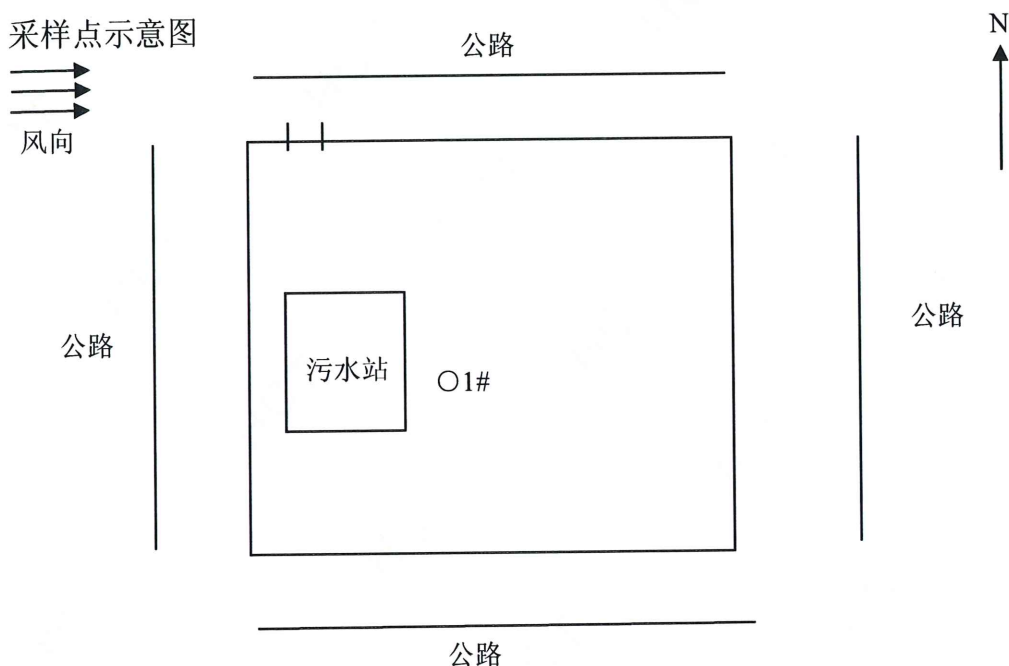

报告说明

检测项目	检测方法	方法标准号	检测仪器名称及型号	方法检出限	检测人员
硫化氢	亚甲基蓝分光光度法 (B)	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局 2003 年 3.1.11 (2)	紫外可见分光光度计 UV-7504C	0.001 mg/m ³	张春香
氨	次氯酸钠-水杨酸分光光度法	HJ 534-2009	紫外可见分光光度计 UV-7504C	0.025 mg/m ³	陈艺珊
甲烷	气相色谱法	HJ 604-2017	气相色谱仪 GC7900	0.06 mg/m ³	胡 铠
臭气浓度	三点比较式臭袋法	GB/T 14675-1993	—	—	陈小英

备注: “—”表示无规定。

报告结束